


# Bättre Vattenkvalitet

Vattenrening med **EFEKTYWNY PRIVAT™** utan kemikalier  
med miljökrav på produkten och kvalitetskrav på vattnet.

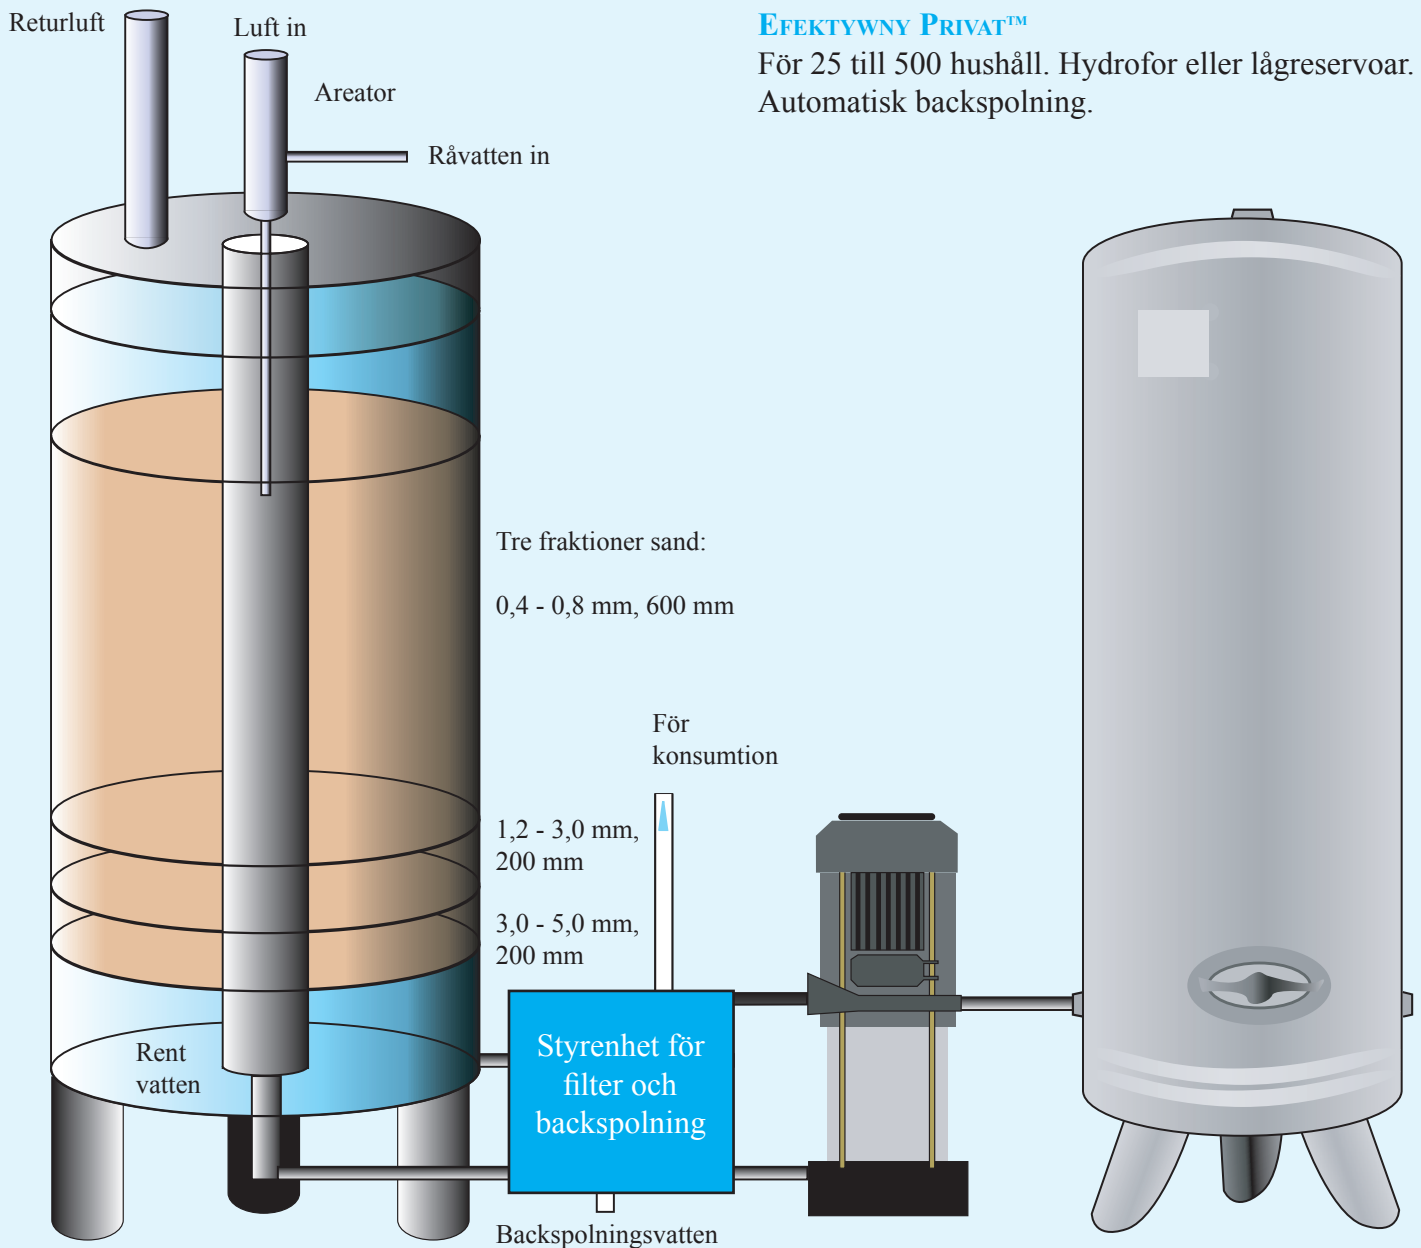

**EFEKTYWNY™**

# Testresultat

Test utförd på råvatten från brunn under 4 månader.

Testanläggningen var ny, sandfiltret innehöll ny sand.

Ny sand i sandfiltren kräver 3-4 veckors tid för maximal effekt avseende järnet.

Använd sand kräver 0-2 veckor.

Mangan kräver 8-10 veckor för ny sand och 0-2 veckor för använd sand.

